

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Волгоградской области**

(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
Котельниковскому, Октябрьскому и Светлоярскому районам**

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

404171, Волгоградская область, Светлоярский район, р.п. Светлый Яр, пер. Дубовый, 36

**Заключение
о соответствии объекта защиты обязательным требованиям
пожарной безопасности**

№ 00114

в период с 15 ч.00 мин. «24» марта 2020 г. по 12 ч.00 мин. «20» апреля 2020 г.

проведено обследование документов, объекта заявителя на территории, в зданиях и
сооружениях муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Светлоярский детский сад № 5» Светлоярского муниципального
района Волгоградской области

наименование объекта, юридического лица или
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.

расположенного (-ых) по адресу: 404171, Волгоградская область, Светлоярский
район, р.п. Светлый Яр, ул. Мира, д. 3

Вывод по результатам обследования:

соответствует

объект защиты соответствует (не соответствует) обязательным требованиям пожарной безопасности

Начальник ОНДиПР по Котельниковскому,
Октябрьскому и Светлоярскому районам УНДиПР
ГУ МЧС России по Волгоградской области

Д.В. Иванов

должность, фамилия, инициалы начальника органа государственного
пожарного надзора



(подпись)

М.П.*

«20» апреля 2020г.

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий

ГУ МЧС РОССИИ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Котельниковскому,
Октябрьскому и Светлоярскому районам

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Акт обследования № 00114

«20» апреля 2020 г. 12 час. 00 мин.

р.п. Светлый Яр

Заместителем главного государственного инспектора Котельниковского, Октябрьского и Светлоярского района Волгоградской области по пожарному надзору Калимановым Р.Ю.

(фамилия, имя, отчество государственного(-ых) инспектора(-ов) по пожарному надзору, проводившего(-их) обследование)

в период времени:

“ 24 ” марта 20 20 г. с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 2

“ 20 ” апреля 20 20 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1

Общая продолжительность обследования: 03 час. 00 мин., в течении 2 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

проведено обследование документов, объекта заявителя на территории, зданиях и сооружениях:
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Светлоярский
детский сад № 5» Светлоярского муниципального района Волгоградской области

(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)
расположенного(-ых) по адресу: 404171, Волгоградская область, Светлоярский район, р.п.
Светлый Яр, ул. Мира, д. 3

при обследовании совместно с: заведующим муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Светлоярский детский сад № 5» Светлоярского муниципального
района Волгоградской области Афониной Мариной Сергеевной

(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица или представителя
индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество гражданина,
владельца собственности, имущества и т.п.)

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Здание детского сада расположено в р.п. Светлый Яр Светлоярского муниципального района Волгоградской области. Максимальное возможное количество одновременно пребывающих – 120 человек детей и 20 человек персонала. Всего 140 человек. Детский сад запроектирован 2-х этажным, с подвалом и холодным чердаком, с габаритами 40,28 м. на 34,78 м. Высота здания 13.51 м. Площадь земельного участка в границах благоустройства – 8507,00 кв.м. Здание детского сада 2-ой степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности – С1. Здание объемом 9738,0 куб.м. Класс функциональной пожарной опасности Ф1.1. Наружное пожаротушение предусмотрено из подземных пожарных резервуаров объемом 130 куб.м. каждый. Предусмотрено пожаротушение от пожарных гидрантов, расположенных на кольцевой сети. Подъезд пожарных автомобилей обеспечен со всех сторон. Фундамент ленточный, Конструктивная схема существующего здания – бескаркасная, с продольными и поперечными несущими стенами. Перекрытия – из сборных ж/б плит. Наружные стены трехслойные, кирпичные, на гибких связках с внутренним утеплением из жестких плит. Кровля металлочерепица по металлическим фермам. Полы на путях эвакуации на полу (коридоров, холлов, лестничной клетке) – керамическая плитка. Потолки на путях эвакуации покрашены акриловой водостойкой краской. мкирпичное, кровля шиферная, двухскатная по деревянной обрешетке, проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций с целью придания соответствующих огнезащитных свойств, межэтажные перекрытия здания школы – железобетонные, площадь этажа.

В качестве основного выхода используется лестница типа Л1. Лестницы из групповых – металлические, открытые 3-го типа. Число эвакуационных выходов из здания – 1 главный из холла, 3 – дополнительных из групповых, 1 из музыкального зала, из подвала предусмотрено 2 выхода. Ширина марша лестницы Л1 – 1,35 м. Ширина выхода на лестничную клетку и ширина главного выхода в свету 1,5 м., высота 2,3 м. Двери оборудованы устройствами для самозакрывания и с уплотнением в притворах. Для доступа инвалидов на 2 этаж к зданию примыкает пожарный лифт с двусторонней кабиной.

В здании детского сада предусмотрена система дымоудаления из коридоров при пожаре. Срабатывание и включение системы дымоудаления при одновременном отключении систем обменной вентиляции происходит от извещателя противопожарной сигнализации.

В здании установлена пожарная сигнализация с выводом сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты по выделенному радиоканалу связи на пульт пожарной охраны. Проводится техническое обслуживание АУПС согласно заключенного договора.

Здание оборудовано системой оповещения людей о пожаре 3 типа.

Руководством учреждения выполняются организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, изданы все необходимые распорядительные документы, определяющие ответственность за выполнение требований пожарной безопасности и устанавливающие, соответствующий пожарной опасности объекта, противопожарный режим. Помещения в здании укомплектованы в полном объеме исправными первичными средствами пожаротушения.

Проводится обучение работников мерам пожарной безопасности.

(функциональное назначение объекта (зданий и помещений), расположенных на территории объекта), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности)

Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия


2) в ходе обследования установлено:

N п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены
1	2	3
1	Нарушений требований пожарной безопасности не выявлено.	

С Актом обследования ознакомлен:

Заведующий муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Светлоярский детский сад № 5» Светлоярского муниципального района Волгоградской области Афона М.С.

(фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)


(подпись)

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

Заведующий муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Светлоярский детский сад № 5» Светлоярского муниципального района Волгоградской области Афона М.С.


«20» апреля 2020.

Вывод по результатам обследования: Объект защиты соответствует требованиям пожарной безопасности

Обследование проводил:

Заместитель главного государственного инспектора Котельниковского, Октябрьского и Светлоярского районов Волгоградской области по пожарному надзору Калиманов Р.Ю.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

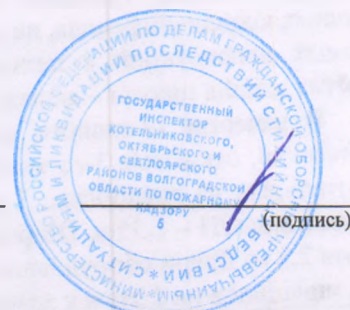

20.04.2020