


**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ДЕТСКИЙ САД № 1 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» г. ЕНИСЕЙСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

663180, г. Енисейск, ул. Куйбышева, д.43 тел./факс 8(39195) 2-26-14 Сайт <https://mdouds17.wixsite.com/mysite> E-mail:  
[mdou.ds1@mail.ru](mailto:mdou.ds1@mail.ru) ИНН 2447009374; КПП 244701001; ОГРН 1072447000174;

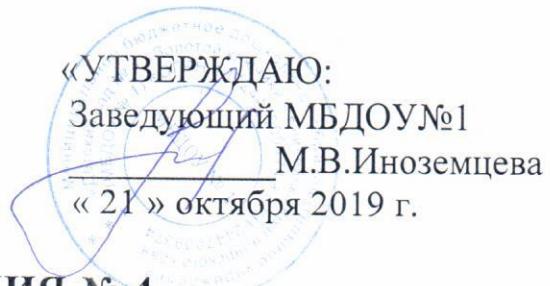

**ИНСТРУКЦИЯ № 4**

**по применению и техническому обслуживанию порошковых огнетушителей**

**1. Основные требования**

- 1.1. Огнетушители порошковые ручные предназначены для тушения загораний различных веществ, горение которых не может происходить без доступа воздуха, загораний электропроводки и электропотребителей, находящихся под напряжением до 1000В.
- 1.2. Порошковыми огнетушителями допускается оснащать помещения материальных кладовых, гаражи, автомобили и т п. Не следует использовать порошковые огнетушители для защиты помещений, оборудование в которых может выйти из строя при попадании на него порошка (помещения вычислительных центров, центральных ЭВМ, локальных сетей (серверов), коммутационных ЭВМ и аппаратуры криптозащиты, установки персональных ЭВМ, абонентских пунктов и другого электронного оборудования).
- 1.3. Огнетушители, установленные в здании или на территории, должны иметь порядковые (инвентарные) номера, которые наносятся краской или наклеиваются на каждый огнетушитель и записываются в журнал учета огнетушителей. В журнале учета огнетушителей должны содержаться следующие сведения – тип огнетушителя, дата его приобретения, заводской и инвентарный номера, а также место его установки, параметры огнетушителя (масса, давление, марка заряженного огнетушащего вещества, даты ежеквартальных и готовых проверок, даты перезарядки огнетушителей и наименование организации, проводившей.